

Abb. 8 Anschlüsse

Abgasableitung


Verbrennungszuluft

Gas Anschluss

Durchführungen
PG 13,5 – 4 Stk.

Service Schalter

Erdungsklemme

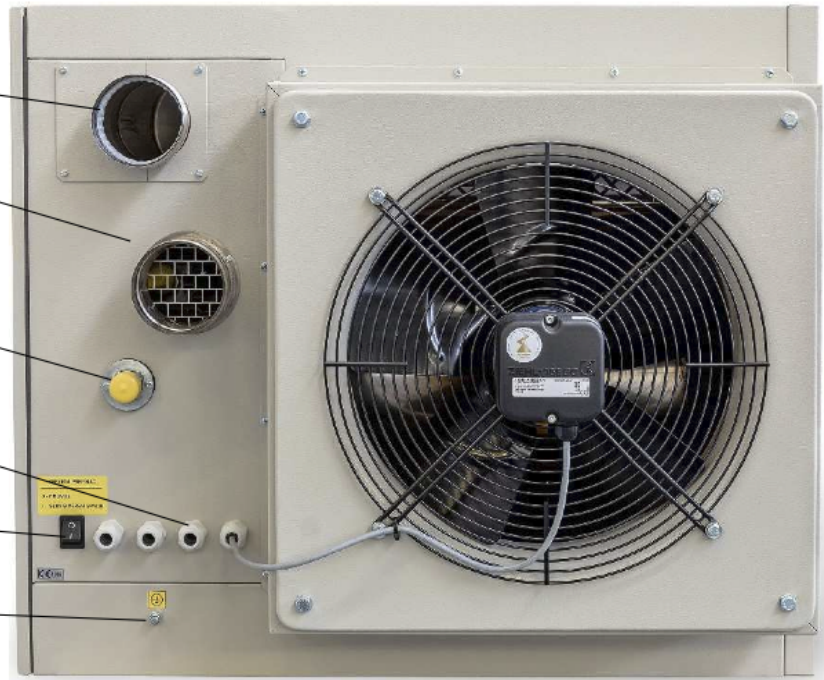

Rückseite im Profil

Abb. 36 Brennersystem, Einstellung der Verbrennung

Steuerungsautomatik

Stecker für das
Kommunikations-Kabel

Gasventil

Messstelle des
Überdruckanschlusses
(Schraube lösen, Leitung
des Manometers
einstecken)

Venturi Düse

Einstellschraube
des Brennstoffverhältnisses



Premix-Gasbrenner



Steuerschrank MC (PRIS-AUTO-1178)
mit Drehpotentiometer zur stufenlosen Leistungseinstellung